



Vue de dessous
Echelle : 1:4


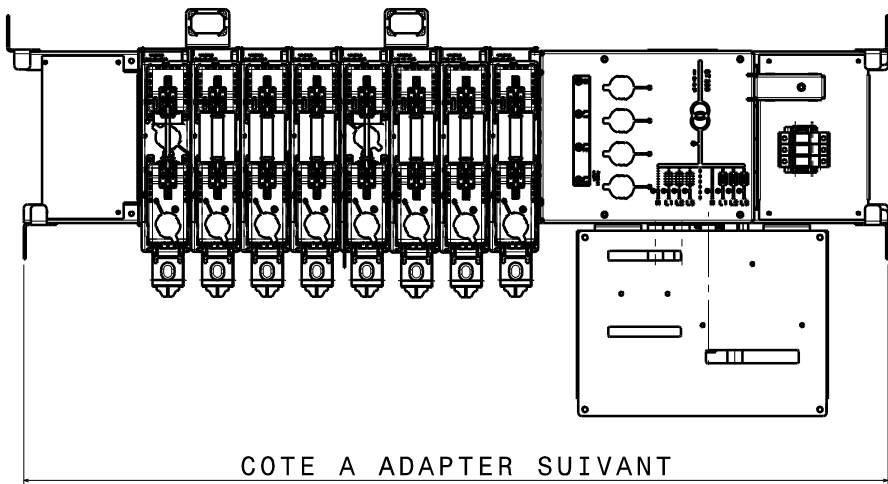


COTE A ADAPTER SUIVANT
POSTE PREFABRIQUE


Vue de face
Echelle : 1:4

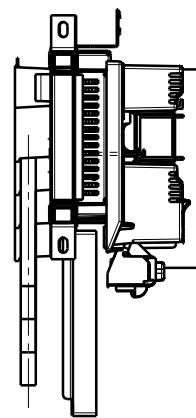

Vue de gauche
Echelle : 1:4

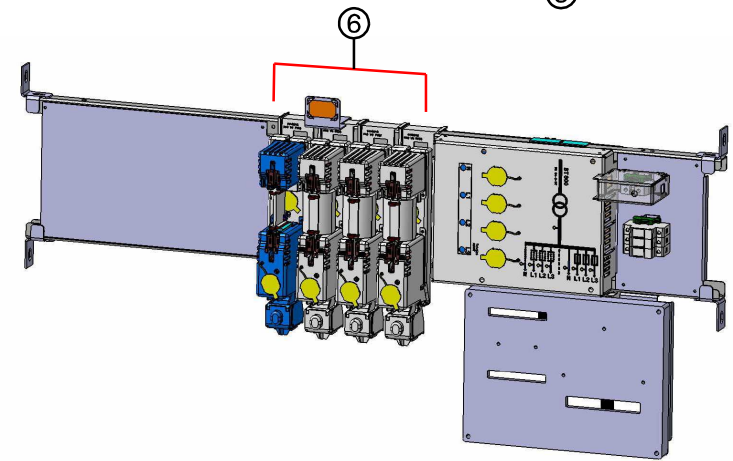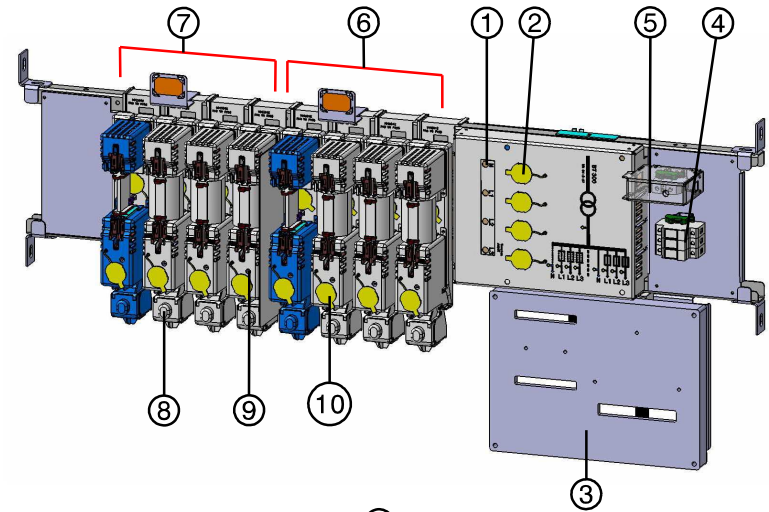

- 1 Prises VAT
- 2 MALT - réalimentation GE
- 3 Support CPL
- 4 Circuit auxiliaire / unité de départ tétrapolaire / CPL
- 5 Borne de mise à la terre du neutre
- 6 Unité de départ N°1
- 7 Unité de départ N°2
- 8 Connecteur serre câble 35 - 150 mm² à rupture de tête
- 9 Prises VAT "aval fusible"
- 10 Prises "aval fusible" de mise en court-circuiteur - MALT - Réalimentation GE

	Matériau:				
	Traitement:				
PIÈCES USINÉES ET MOULÉES <small>Cotes sans tolérances spécifiques</small>		Format d'origine:ATH	Date	Rev.Établi	Modification
20 à 6 >6 à 20 >20 à 120 >120 à 310 >310 à 1000 +/-0.1 +/-0.2 +/-0.3 +/-0.5 +/-0.8		Echelle:	BT 300 - RACCORDEMENT A DROITE		
<input type="checkbox"/> 0-20 Rectitude <input checked="" type="checkbox"/> 0-15 Parallélisme <input type="checkbox"/> 0-20 Planéité <input type="checkbox"/> 0-15 Perpendicularité <input type="checkbox"/> 0-20 Circulaireté <input type="checkbox"/> 0-20 Inclinaison <input type="checkbox"/> 0-15/00 Cylindricité <input type="checkbox"/> 0-15 Concentricité		HN 64-S-57 PRCS			Cde:
<small>Éléments de fixation NF 27-02</small>		S.A. GUERIN 25,Route de St-Lô 50420 TESSY-SUR-VIRE Tel: 02.33.77.38.38 Télécopie: 02.33.56.49.07			N° 1102042
<small>Tous droits de divulgations et de reproduction même partiels sont interdits.</small>					